


๑. แผนการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด

กราฟแสดงค่าบีโอดี (BOD) ของระบบบำบัดน้ำเสียอาคารกรมควบคุมมลพิษ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

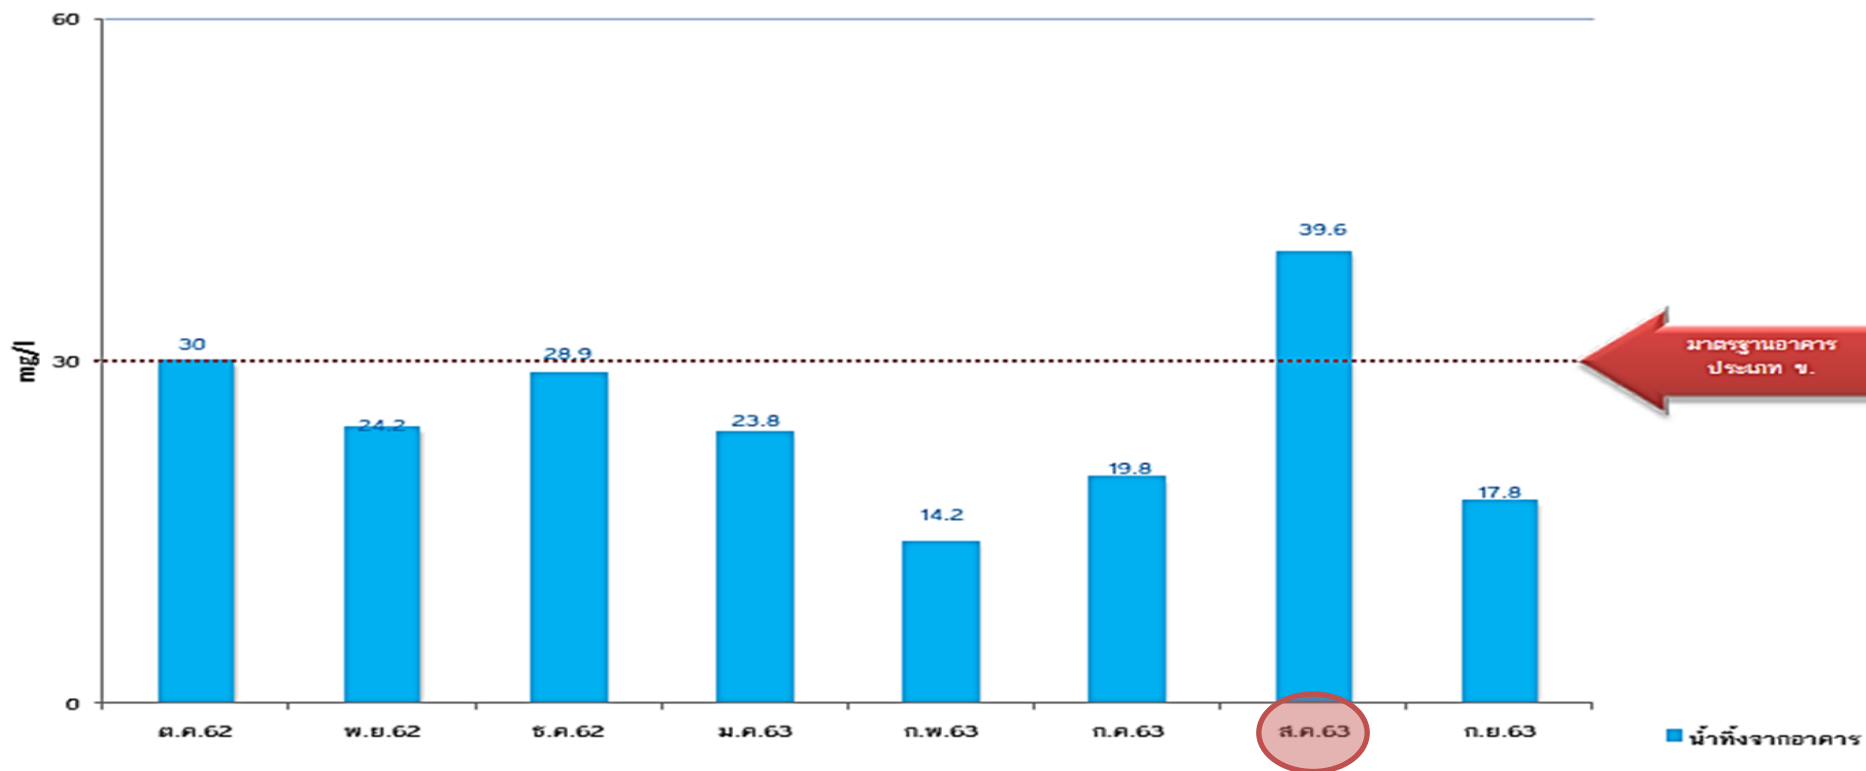


ระหว่างเดือนมี.ค. - มิ.ย.63 ไม่ได้ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร เนื่องจาก คพ. หยุดปฏิบัติงานจากสถานการณ์การแพร่เชื้อ COVID - 19

โดยพบว่าคุณภาพน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากเครื่องสูบน้ำเสียในบ่อปรับเสถียรและบ่อเติมอากาศทำงานไม่สอดคล้องกันและเกิดปริมาณน้ำเสียตกค้าง

ทั้งนี้ ได้มีการต่อท่อรวมกับระบบบำบัดน้ำเสียของกทม. แล้ว

๑. แผนการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด

กราฟแสดงค่าของแข็งแขวนลอย (SS) ของระบบบำบัดน้ำเสียอาคารกรมควบคุมมลพิษ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

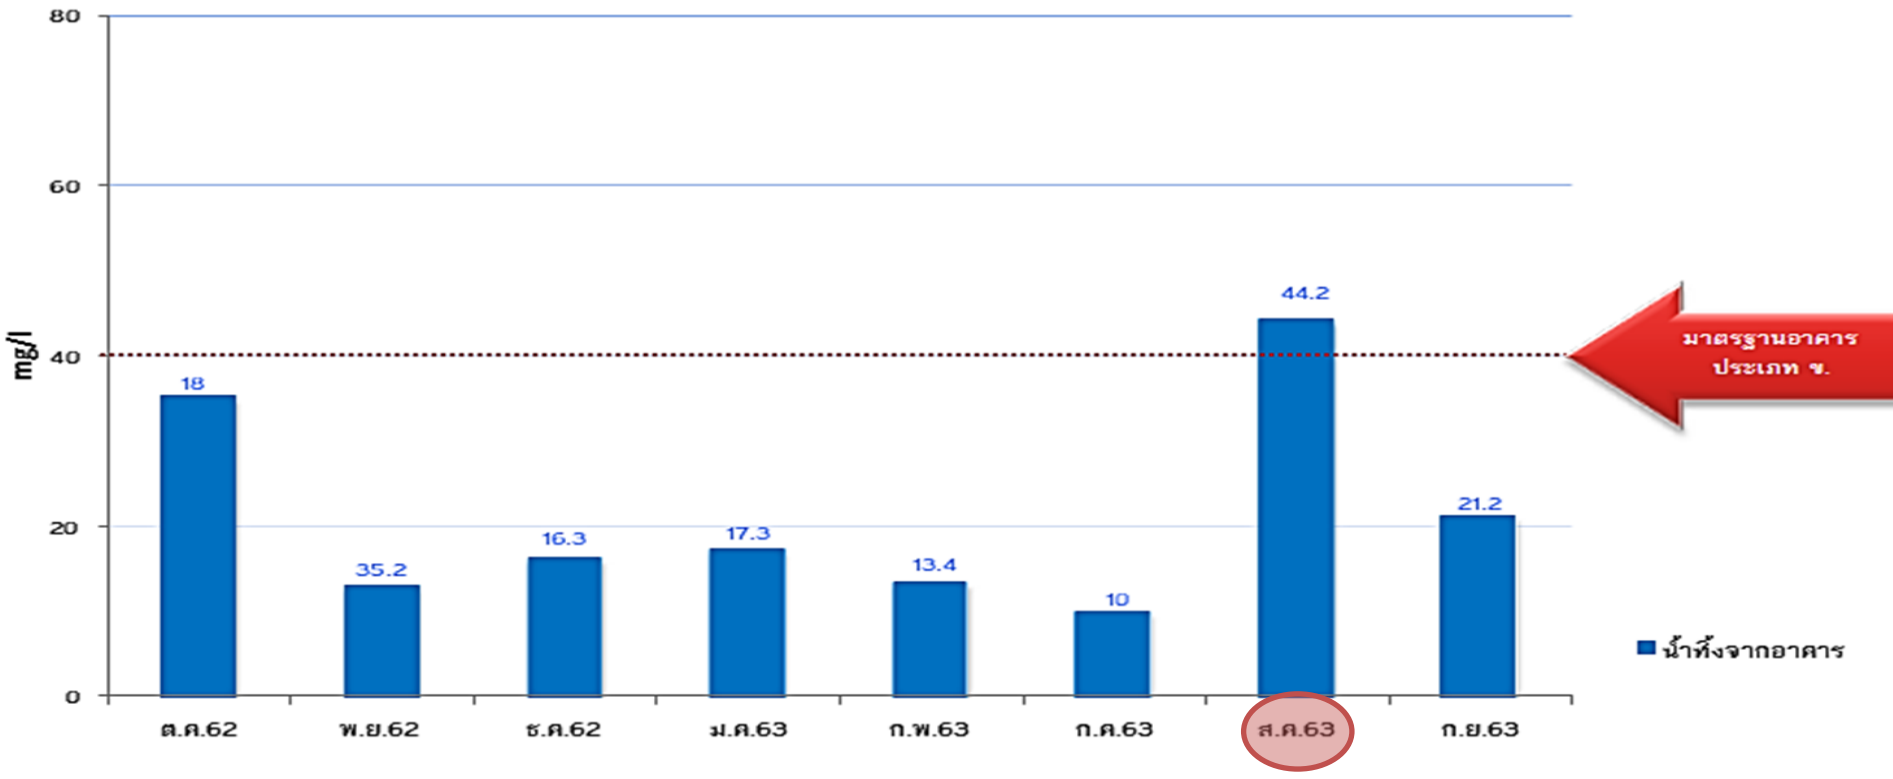

ระหว่างเดือนมี.ค. - มิ.ย.63 ไม่ได้ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร เนื่องจาก คพ. หยุดปฏิบัติงานจากสถานการณ์การแพร่เชื้อ COVID - 19

โดยพบว่าคุณภาพน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากเครื่องสูบน้ำเสียในบ่อปรับเสถียรและบ่อเติมอากาศทำงานไม่สอดคล้องกันและเกิดปริมาณน้ำเสียตกค้าง

ทั้งนี้ ได้มีการต่อท่อรวมกับระบบบำบัดน้ำเสียของกทม. แล้ว