


## รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ฟูลองแสนแสบ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ฟูลองแสนแสบ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ การลดความสกปรกของคลองแสนแสบ การจัดการคุณภาพน้ำทั้งจากภาคอุตสาหกรรม มาตรการและความปลอดภัยในการจัดการสัญจรทางน้ำ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมธนารักษ์ ร่วมลงพื้นที่ฯ โดยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตบางกะปิ และบริเวณท่าเรือบางกะปิ กรุงเทพฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาทุกด้านให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ให้กรมธนารักษ์ พิจารณาส่งมอบการดูแลคลองแสนแสบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาและการบริหารจัดการ
2. ให้กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมเจ้าท่า ร่วมพัฒนาพื้นที่ฟูลองแสนแสบในระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ เช่น การขุดลอกดินเลนในคลองที่ตื้นเขิน การควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง การตรวจจับความเร็วของการเดินเรือโดยสารขนาดเล็ก และการจัดการปัญหาการรุกร้ำริมคลอง เป็นต้น
3. ให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานคร ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโครงการบำบัดน้ำเสียตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา
5. ให้กรมเจ้าท่า จัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัย ไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น




นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า คลองแสนแสบ เป็นคลองที่ขุด เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน โดยมีความยาวตลอดคลองประมาณ 72 กิโลเมตร โดยคลองแสนแสบไหลผ่านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 45.5 กิโลเมตร และมีคลองสาขา 65 คลอง ซึ่งพื้นที่รองรับน้ำของคลองแสนแสบและคลองสาขา ครอบคลุม 21 เขตของกรุงเทพมหานคร (เป็นเขตที่คลองแสนแสบไหลผ่าน 11 เขต) จากการประเมินความสกปรกที่ระบายลงสู่คลองแสนแสบ พบว่า มีประมาณความสกปรกระบายลง 40,981 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน (รูปที่ 1) ซึ่งสูงเกินศักยภาพที่คลองแสนแสบรองรับได้ 4 เท่า

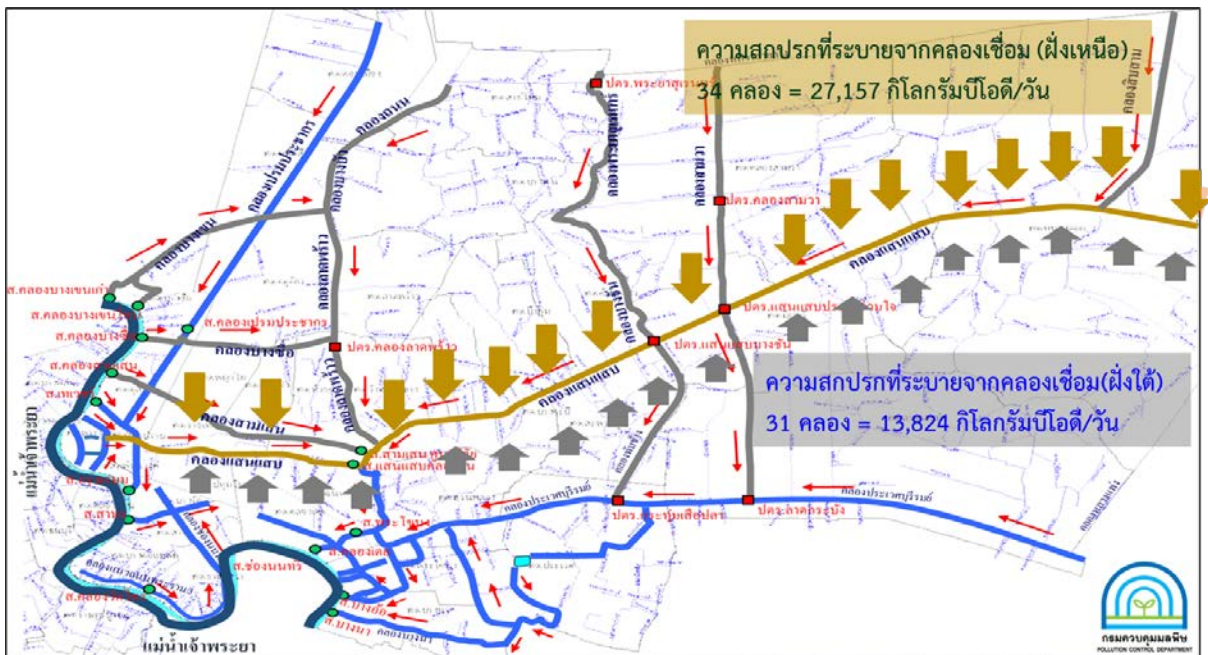

รูปที่ 1 ปริมาณความสกปรกที่ระบายลงคลองแสนแสบ

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ โดยตรวจวัดปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในปี 2563 พบว่า คุณภาพน้ำคลองแสนแสบช่วงตอนใน ได้แก่ จุดประตูน้ำ อโศก ประตูระบายน้ำคลองตัน วัดเทพศิลา และบางกระบือ มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และคุณภาพน้ำมีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อผ่าน ประตูระบายน้ำมีนบุรี ไปแล้ว (รูปที่ 2)

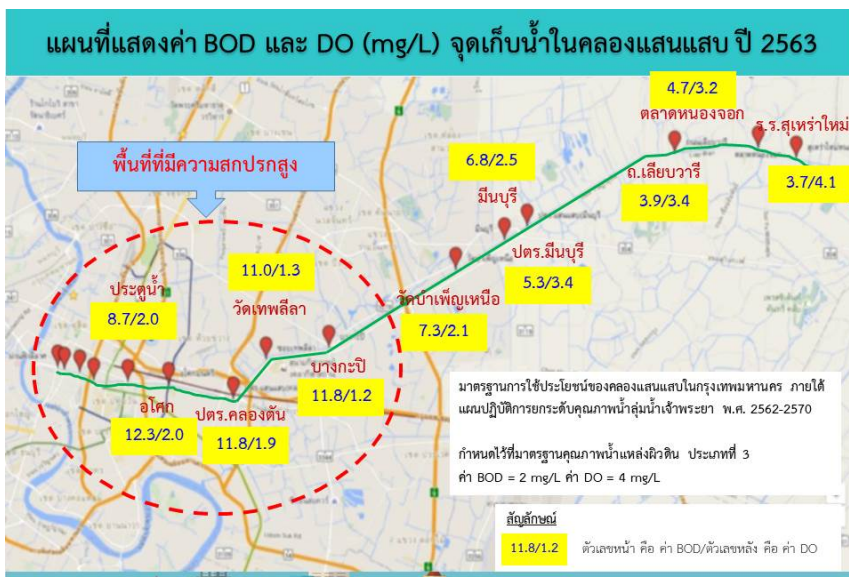

## รูปที่ 2 คุณภาพน้ำคลองแสนแสบ ในปี 2563

และจากการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 913 แห่ง พบว่า แหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 602 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 66) ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 311 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 34) ระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย (รูปที่ 3)



## รูปที่ 3 การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ ได้วิเคราะห์และสรุปสาเหตุ/ปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบและคลองสาขา ดังนี้

1. มีการระบายน้ำเสียลงคลองมากเกินไปกว่าศักยภาพที่คลองจะรองรับได้ แม้ว่าแหล่งกำเนิดฯ จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งแล้วก็ตาม

2. ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการระบายน้ำเสียลงคลอง โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเรือนริมคลอง

3. กฎหมายสิ่งแวดล้อมยังบังคับใช้ไม่ครอบคลุมอาคารและสถานประกอบการขนาดเล็ก ทำให้มีการระบายน้ำเสียสะสมลงสู่คลอง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการลดปริมาณความสกปรกของ แสบนเสบ ดังนี้

#### 1. ระยะเร่งด่วน

- (1) เพิ่มน้ำต้นทุนเข้ามาในระบบคลอง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ เช่น การผันน้ำจากแม่น้ำ
- (2) ลดการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (ที่ได้บำบัดแล้ว) โดยการส่งเสริมการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ (ใช้ซ้ำ) พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน (ค่า BOD) ของคุณภาพน้ำทิ้ง
- (3) ขอให้พิจารณาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster) เพิ่มขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ระบายลงคลองโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น
- (4) สำหรับคลองสาขาที่มีความสกปรกสูง ขอให้พิจารณาติดตั้งระบบเติมอากาศในคลองต่อไป
- (5) ในส่วนของ ทส. จะได้เร่งออกประกาศ ทส. เพื่อบังคับการระบายน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดประเภทอาคารและสถานประกอบการขนาดเล็ก (ปัจจุบันบังคับเฉพาะอาคารและสถานประกอบการขนาดใหญ่) โดยเสนอต่อ กก.คพ. และ กก.วล. โดยเร่งด่วนต่อไป (ปัจจุบันมีค่ามาตรฐานอยู่แล้ว)

#### 2. ระยะยาว

- (1) พิจารณาสับสนุน กทม. ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการระบายน้ำเสียลงคลองโดยเฉพาะพื้นที่บ้านเรือนริมคลอง ตามแผนของ กทม.
- (2) พิจารณาสับสนุน กทม. ในการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และท่อรองรับน้ำเสียตลอดแนวคลอง เพื่อส่งน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ กทม. ตามแผนของ กทม.
- (3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมในการจัดการน้ำเสียในคลอง เช่น ระบบเติมอากาศแบบ Nano- Bubble ร่วมกับการเติมเอนไซม์ลงไปในคลองเพื่อช่วยในการบำบัด (เบื้องต้นมีการทดลองใช้ในคลองเปรมประชากร)

